


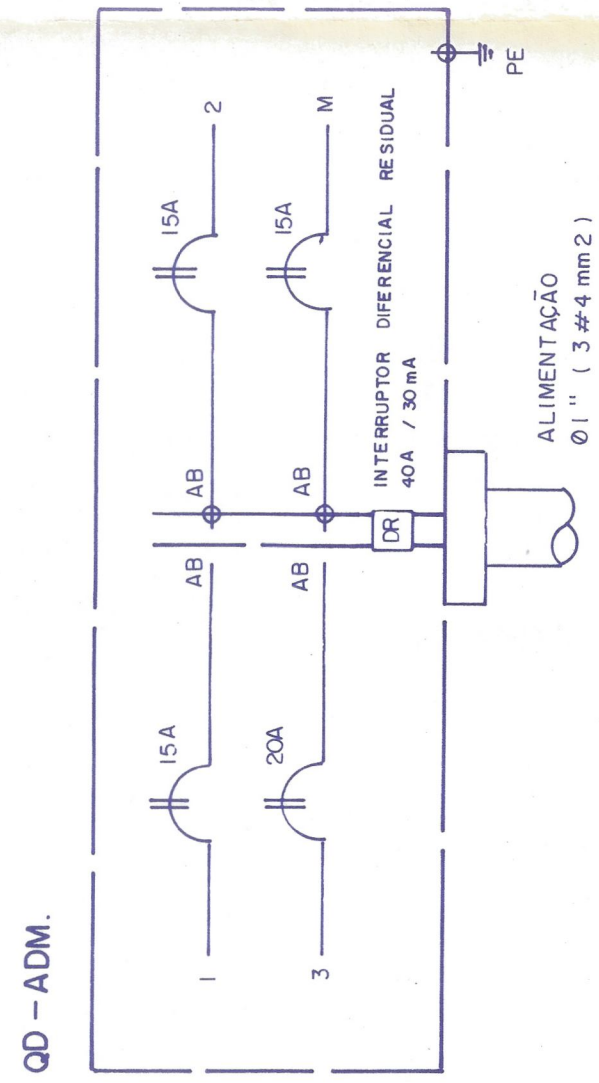

— TODA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONE C/ DIÂMETRO NÃO INDICADOS SERÃO Ø3/4" —

MODIFICADO EM 22/12/93. ACRESCIMO DE AR CONDICIONADO

PROP. FTA ENGENHARIA CONSTRUTIVA LTDA.

OBRA EDIF. RES. AGUAS CLARA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PAV. TÉRREO

PROJ. 3893228

FOLHA

DES. ADENILSON	DATA NOV. 93	VER.	ESC. 1:50	TOTAL 04
----------------	--------------	------	-----------	----------

PAV. TÉRREO